

# Fișă tehnică

Pod de cabluri LG 110, 3 m VS FT

Număr articol: 6216423



Pod de cabluri cu lonjeron perforat cu înălțimea 110 mm cu traverse din profil C nituite.  
Podul de cabluri se livrează pliat.

Brida U corespunzătoare de tipul 2056 o găsiți în capitolul "Sisteme de poduri de cabluri verticale".

Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.



**St** Oțel

**FT** = zincat prin imersie

## Date de bază

Număr articol	6216423
Tip	LG 112 VS 3 FT
Denumirea 1	Pod scara
Denumirea 2	perforat, cu traversa VS
Producător	OBO
Dimensiune	110x200x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	400 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	8,764 kg CO2e / 1 Metru


# Fișă tehnică

Pod de cabluri LG 110, 3 m VS FT

Număr articol: 6216423



## Dimensiuni




Dimensiune	110x200x3000
Lungime	3.000 mm
Lățimea	200 mm
Înălțime	110 mm
Dimensiune B	200 mm
Dimensiunea fantei traversei	16,50

## Date tehnice

Variantă traverse	Profil perforat
Execuție lonjeron lateral	profil plat
Fixare traversă	nituită înfundată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Mentținerea în funcțiune	nu
Secțiune utilă	188 cm <sup>2</sup>
Secțiune utilă	18800 mm <sup>2</sup>
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforație laterală	da
Distanța dintre traverse	300 mm
Variantă pentru încărcări mari	nu
grosimea lonjeronului	1,5 mm

### Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	2 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	6 m
Distanța dintre reazeme 2,0m	3,1 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	2 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	1,4 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,5m	0,9 kN/m
Distanța dintre reazeme 4,0m	0,65 kN/m
Distanța dintre reazeme 4,5m	0,55 kN/m
Distanța dintre reazeme 5,0m	0,5 kN/m
Distanța dintre reazeme 6,0m	0,15 kN/m

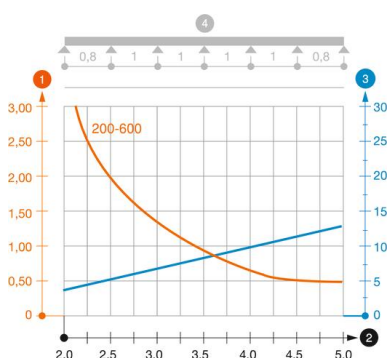

### Diagramă încărcare pod de cabluri tip LG 110 VS

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
  - 2 Lățime între reazeme în m
  - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
  - 4 Schema de încărcare la procedeele de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
  - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme